


Padrão de ligação de água, diâm. 3/4", com caixa de proteção de hidrômetro

Após a instalação da caixa, comunicar ao DAAE pelo fone 0800 770 1595 e identificar-se pelo nº do RA _____

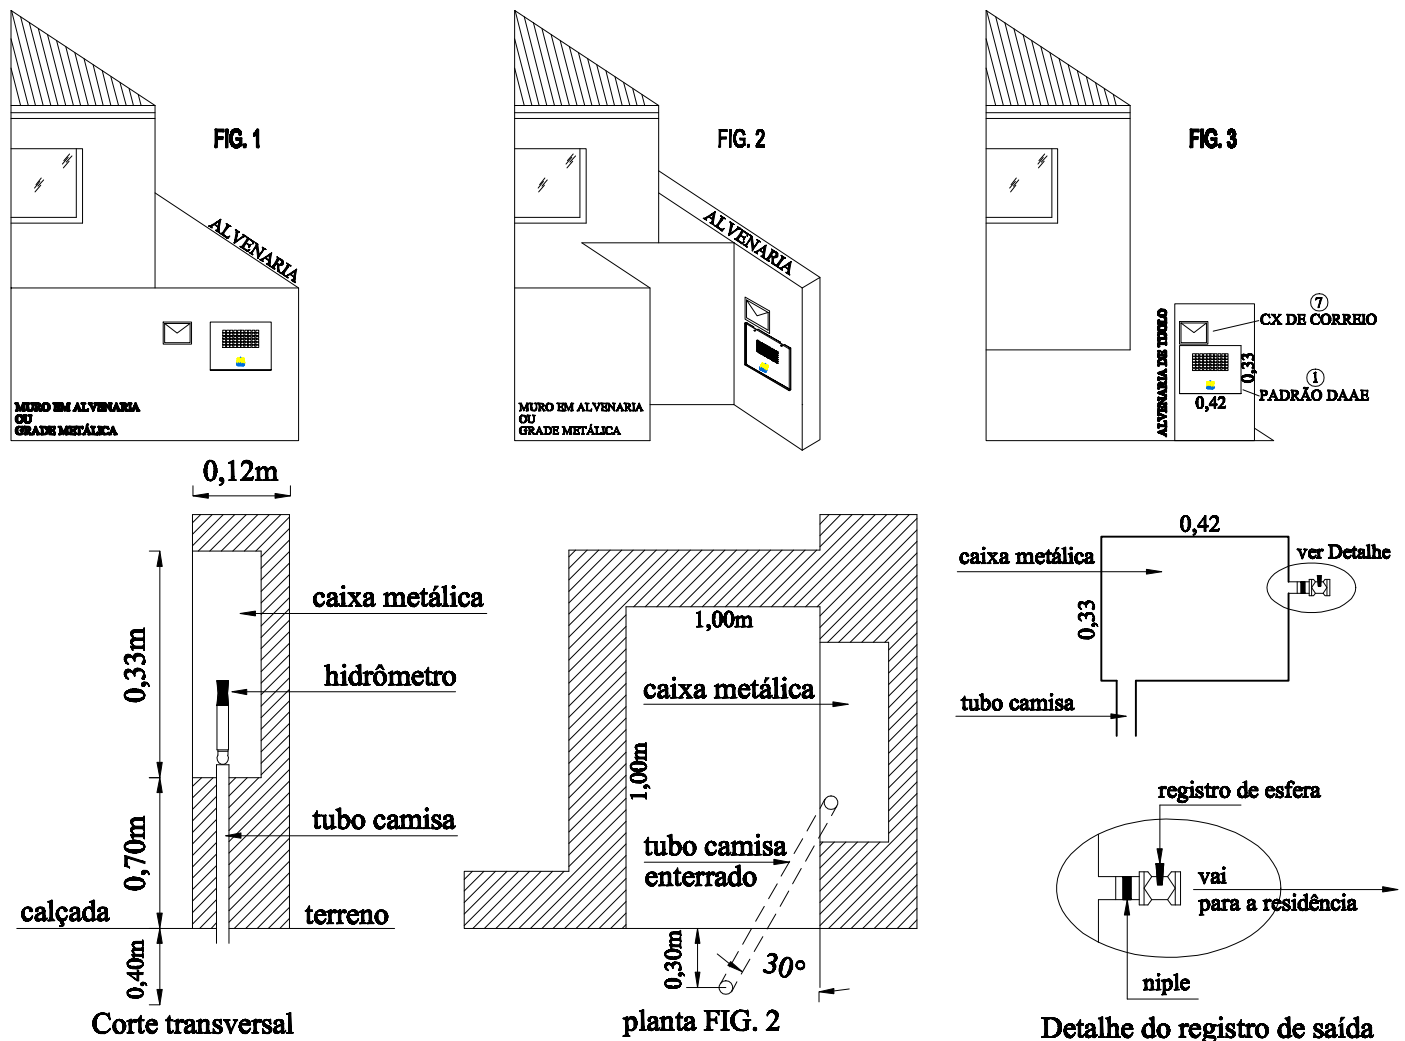

Procedimentos para Instalação

1 - Instalar a caixa metálica padrão DAAE devidamente prumada e nivelada.

A tampa será instalada pelo DAAE ao término da ligação.

2 - Na saída da caixa deverá ser instalado um registro de esfera 3/4" para uso do consumidor.

3 - **Materiais a serem adquiridos e instalados pelo requerente:**

* 1,00 m de tubo de pvc rígido da linha esgoto diâmetro 40 mm, para tubo camisa.

* 01 registro metálico de esfera com passagem plena, diâmetro 3/4".

* 01 niple de latão, diâmetro 3/4".

4 - A ponta do tubo camisa deverá ser protegida contra entrada de terra ou entulho.

5 - O conserto da calçada, se existente, é responsabilidade do requerente.

6 - IDENTIFICAR O TERRENO COM NÚMERO DO PRÉDIO OU NÚMERO DA QUADRA E DO LOTE.

7 - SUGERIMOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA DE CORREIO PARA FACILITAR A ENTREGA DAS CONTAS - LEI MUN. Nº 4.651/96.

8 - APÓS 30 DIAS DA EXECUÇÃO PROCURAR O DAAE PARA PAGAR A 1ª CONTA.