




DET. INSTALAÇÃO DOS QUADROS  
Sem Escala

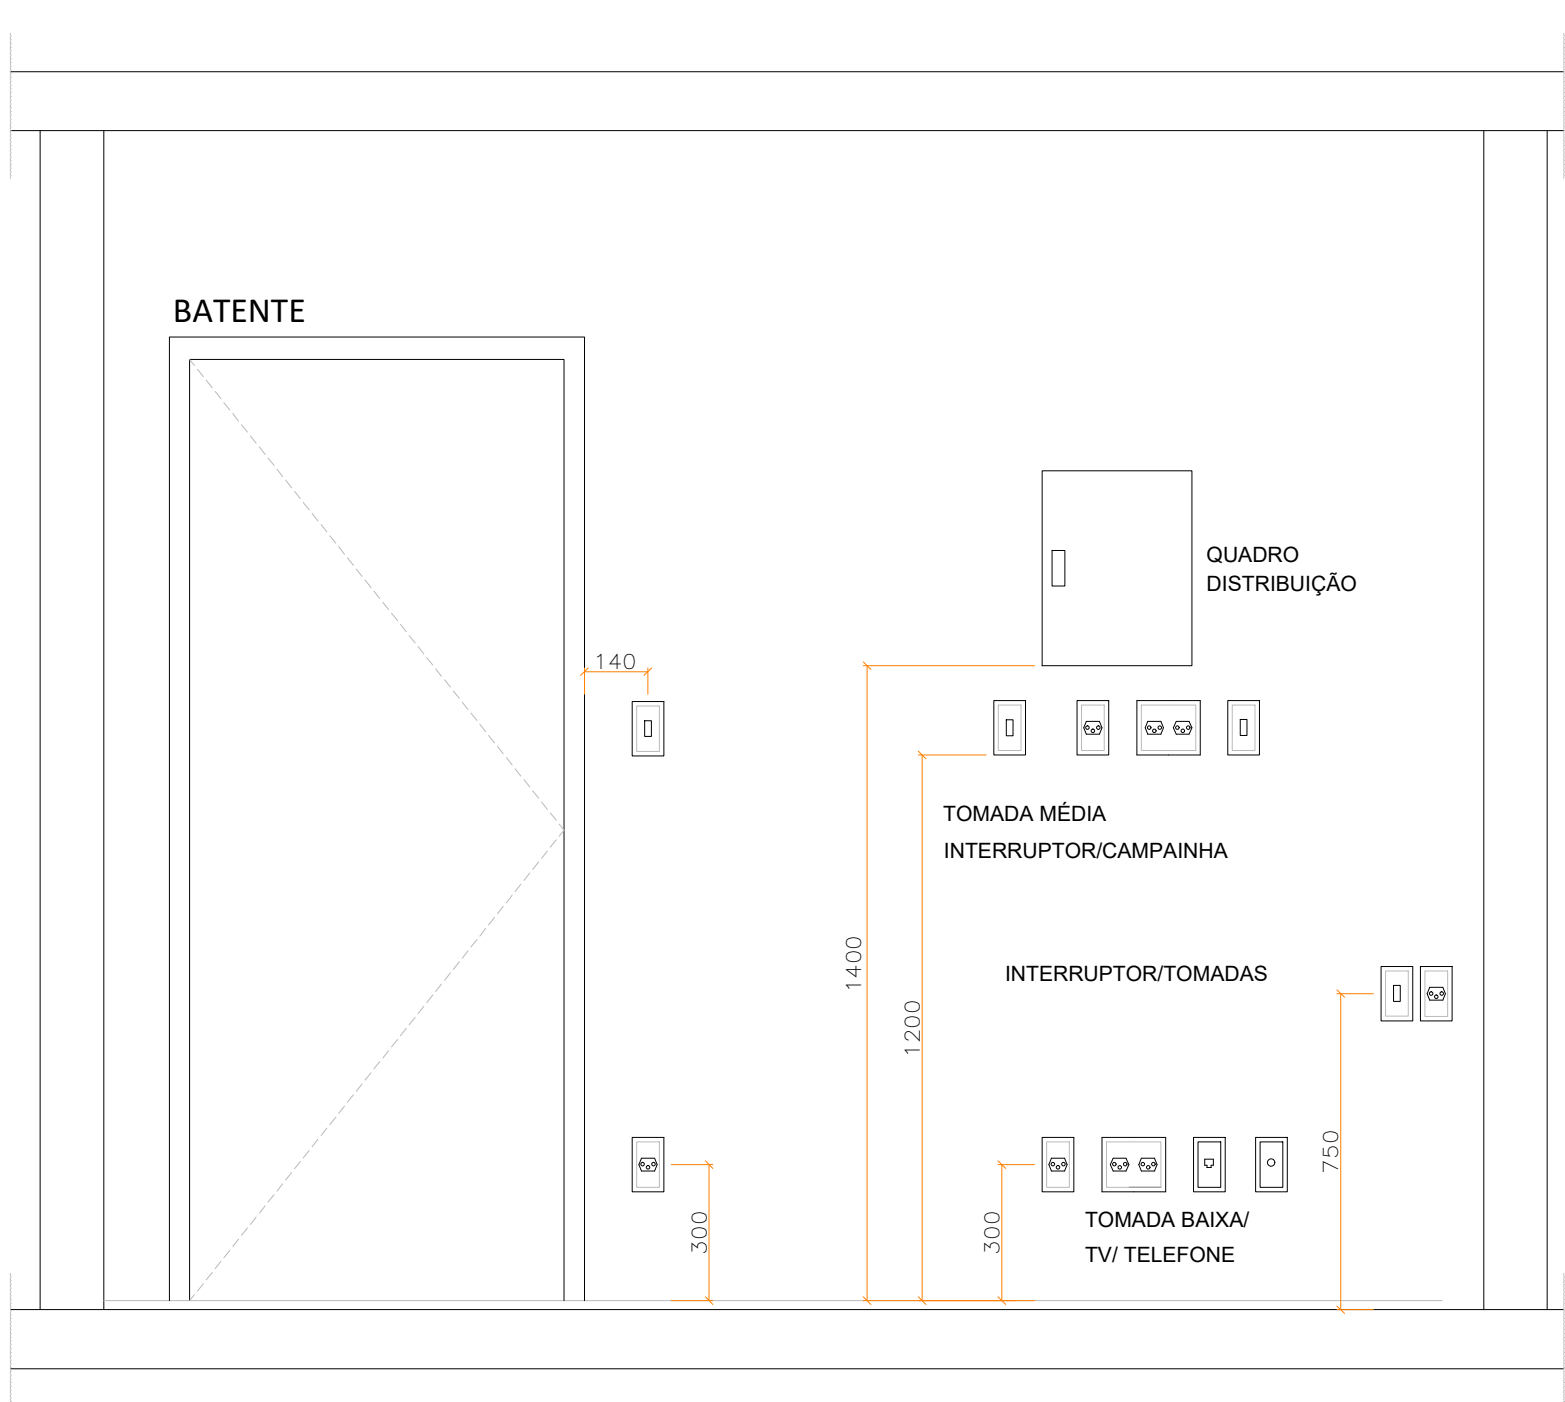


DET. ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS  
Sem Escala

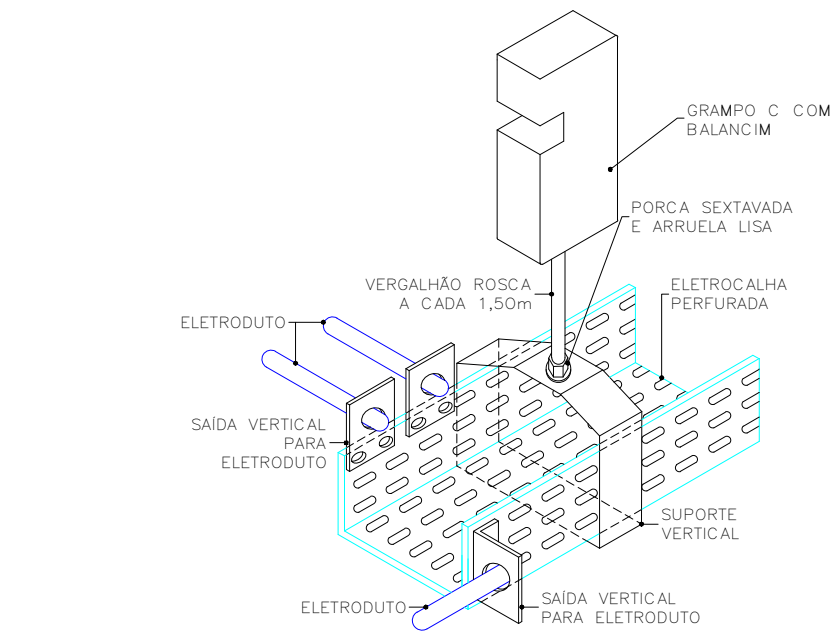


DET. FIXAÇÃO ELETROCALHA  
Sem Escala

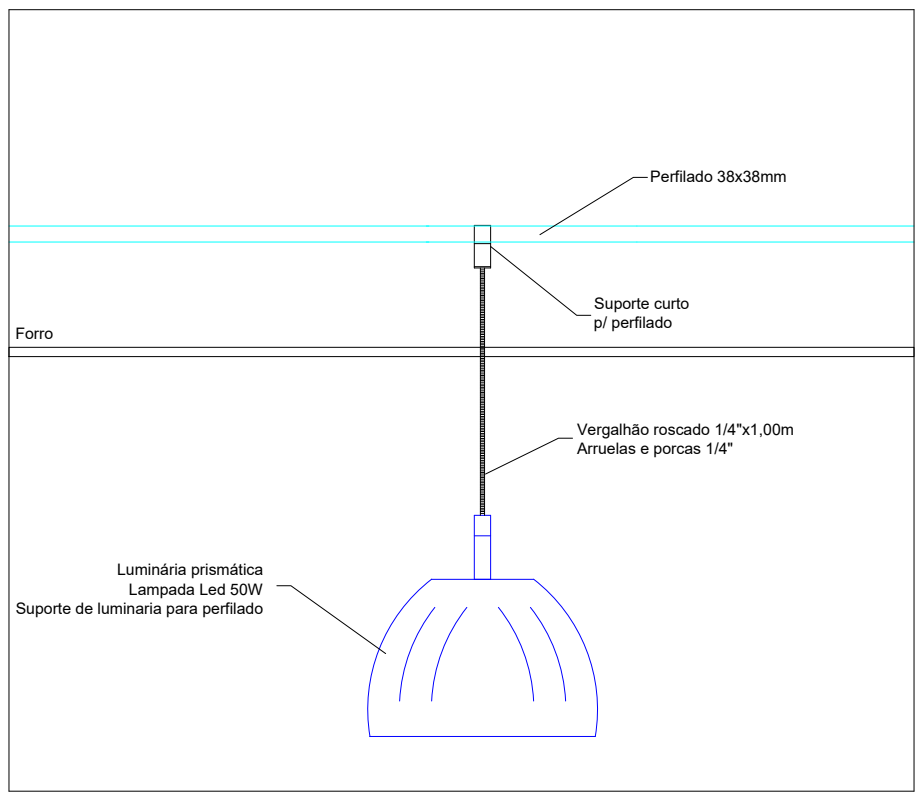

DET. INSTALAÇÃO LUM. PRISMÁTICA  
Sem Escala

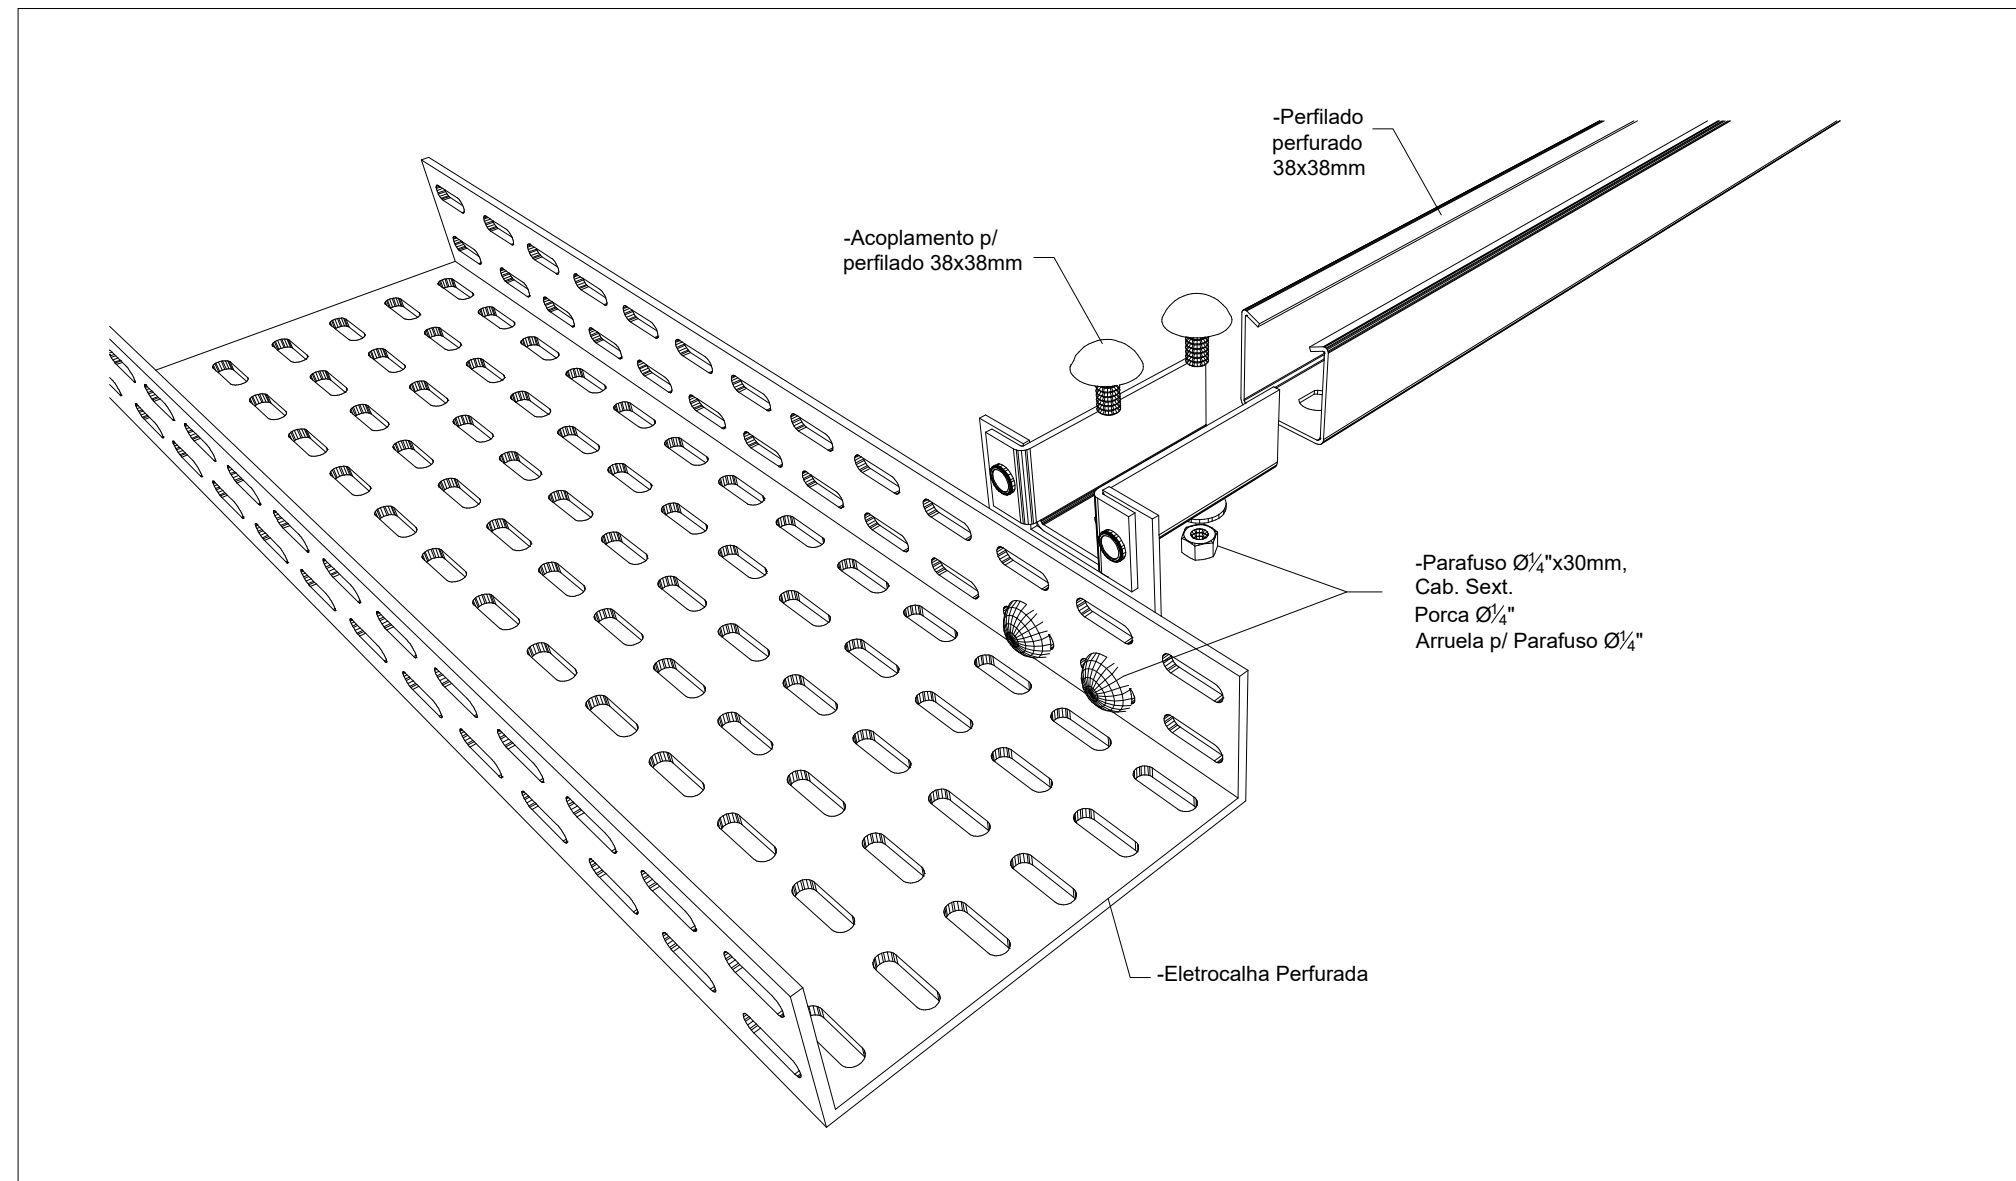

DET. INTERL. ENTRE ELETROCALHA E PERFILADO  
Sem Escala

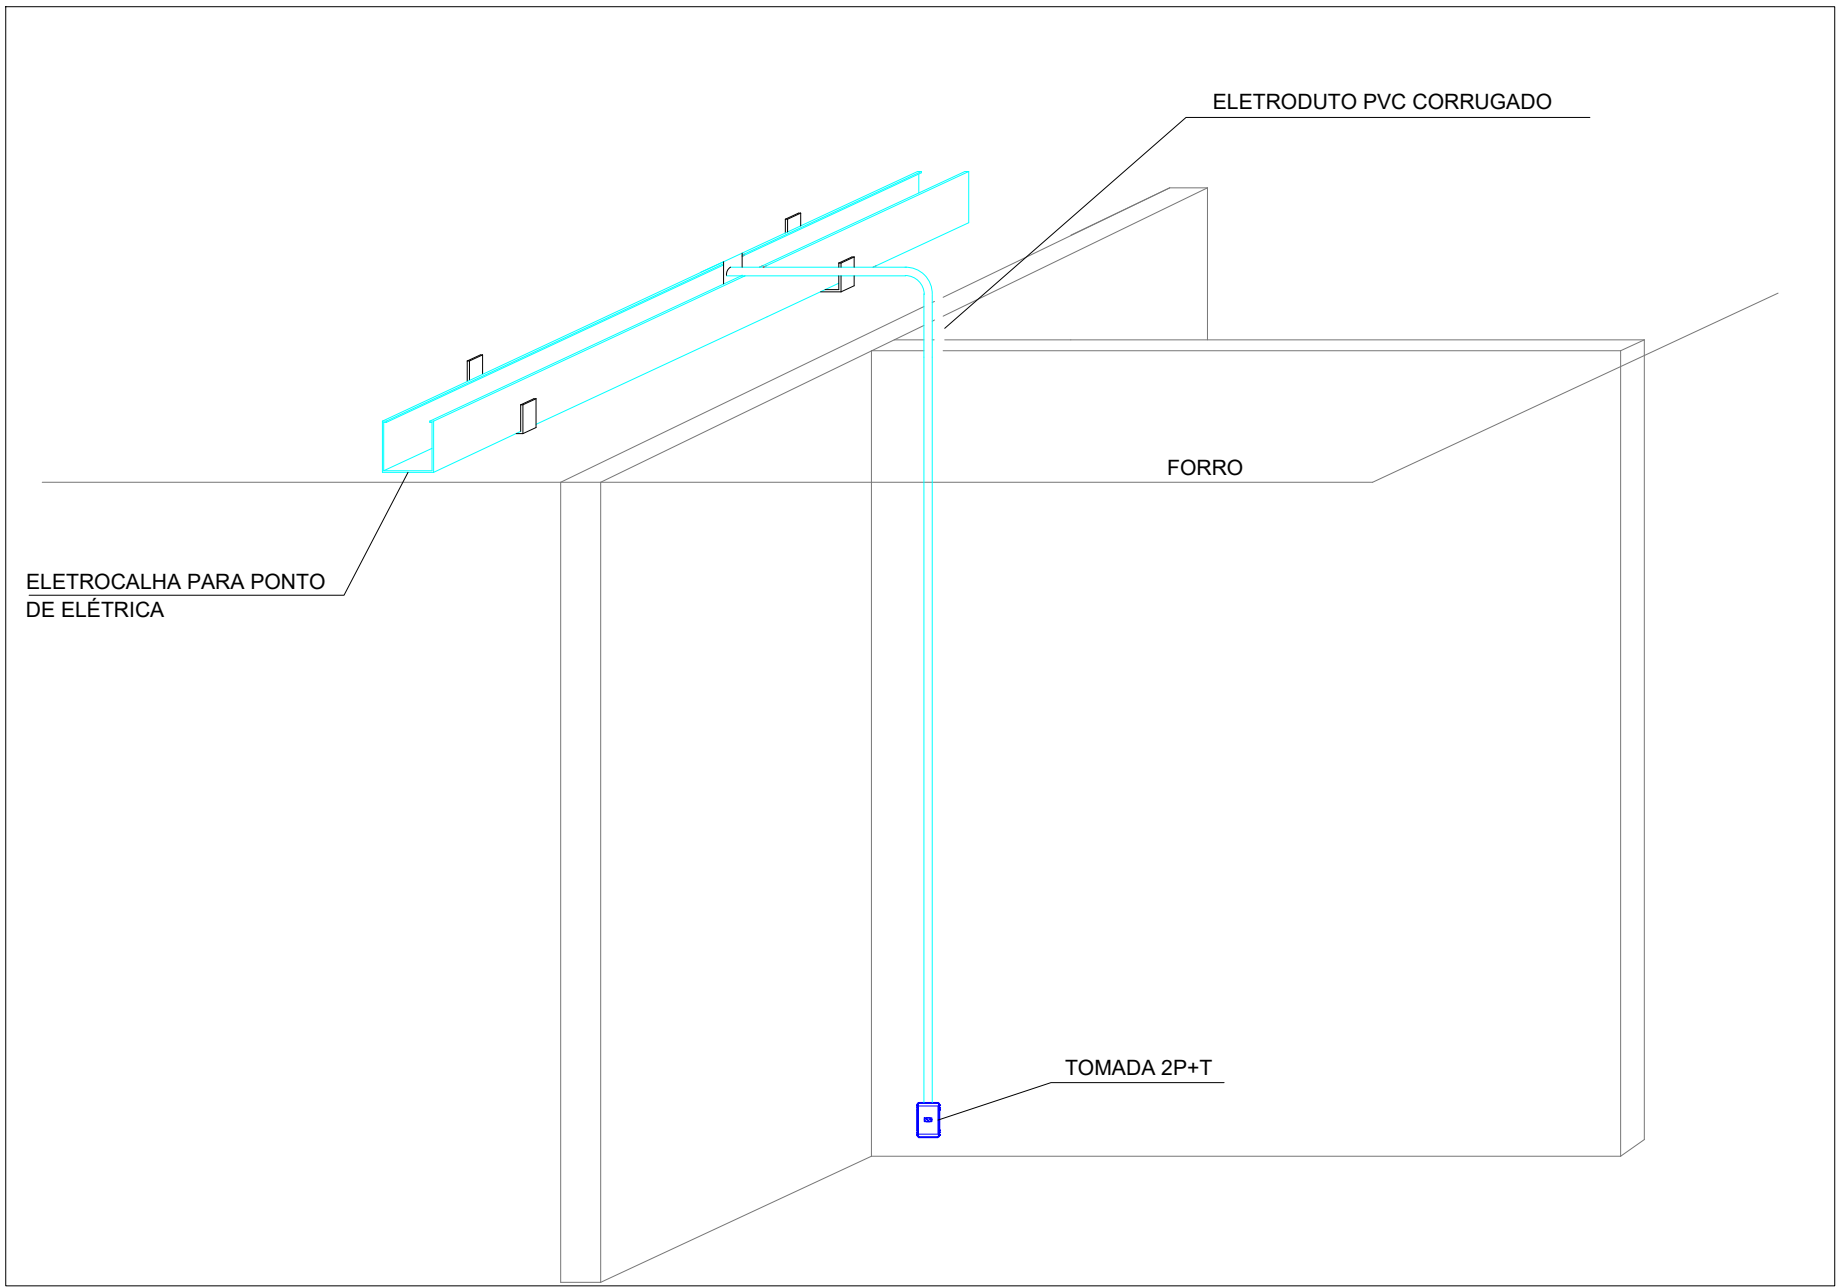

DET. TÍPICO DE DESCIDAS EMBUTIDAS  
Sem Escala

#### NOTAS:

- OS ELETRODUTOS NÃO INFORMADOS SERÃO Ø3/4";
- TODA ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER INFORMADA AO PROJETISTA RESPONSÁVEL;
- AS BITOLAS MÍNIMAS DEVERÃO SER PARA CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO #1,5mm² E PARA CIRCUITO DE FORÇA #2,5mm².
- OS CABOS UTILIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÃO SER DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV COM EXEÇÃO DO QDG QUE SERÁ CABOS DE 0,6/1KV XLPE E PARA A ALIMENTAÇÃO INTERNA DOS PRÉDIO SERÃO CABOS ANTICHAUMA 750 V.
- DEVERÁ UTILIZAR A ELETROCALHA SEPARADA DA REDE/ELETRICA PARA A PASSAGEM DOS CABOS.
- AS LUMINARIAS FORAM DIMENSIONADAS UTILIZANDO METODO DE LUMENS A ATRAVÉS SOFTWARE QI ELETRICO, UTILIZANDO OS LUX DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO\_CIE 8995\_1 - ILUMINAÇÃO - PT1 - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO.
- TODO PROJETO ELETRICO ATENDE A NORMA NBR 5410.
- FIÇÃO:
  - PRETO : FASES
  - AZUL: NEUTRO
  - VERDE/AMARELO: TERRA
  - AMARELO: RETORNO.
- AFIM DE EVITAR TOMADAS DE PISO, DEVERÁ SER INSTALADOS TOMADAS NAS MESAS, PODENDO MONTAR CANALETA E CAIXA COM TOMADAS, O ACABAMENTO (CANALETA) DEVERÁ SER FEITO PELO FORNECEDOR DAS MESAS.

R03					
R02					
R01					
R00	07/01/20	DAAE	AAO	Emissão inicial	
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.		DESCRIÇÃO



OBRA Centro de Atendimento DAAE			ESCALA Indicada
PROPRIETÁRIO DAAE – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			VERIF. AAO
LOCAL Av. José Parisi, nº 364, Vila Velosa, Araraquara/SP			ÚLTIMA ALTERAÇÃO
TÍTULO DA FOLHA DETALHES TÍPICOS			08/01/2020
AUTOR DO PROJ. Eng. Ariel Augusto de Oliveira		FASE EXECUTIVO	
RESP. TÉCNICO Eng. Ariel Augusto de Oliveira		REGISTRO CREA/SP 5069235419	
DOC. Nº 28027230191480639		ASS.	
ARQUIVO 20-01-08_ALTI_DAAE_ELE_R00.DWG		STATUS CONCLUÍDO	

ELE  
06/06