




DET. INSTALAÇÃO TÍPICO DOS RACK'S  
Sem Escala

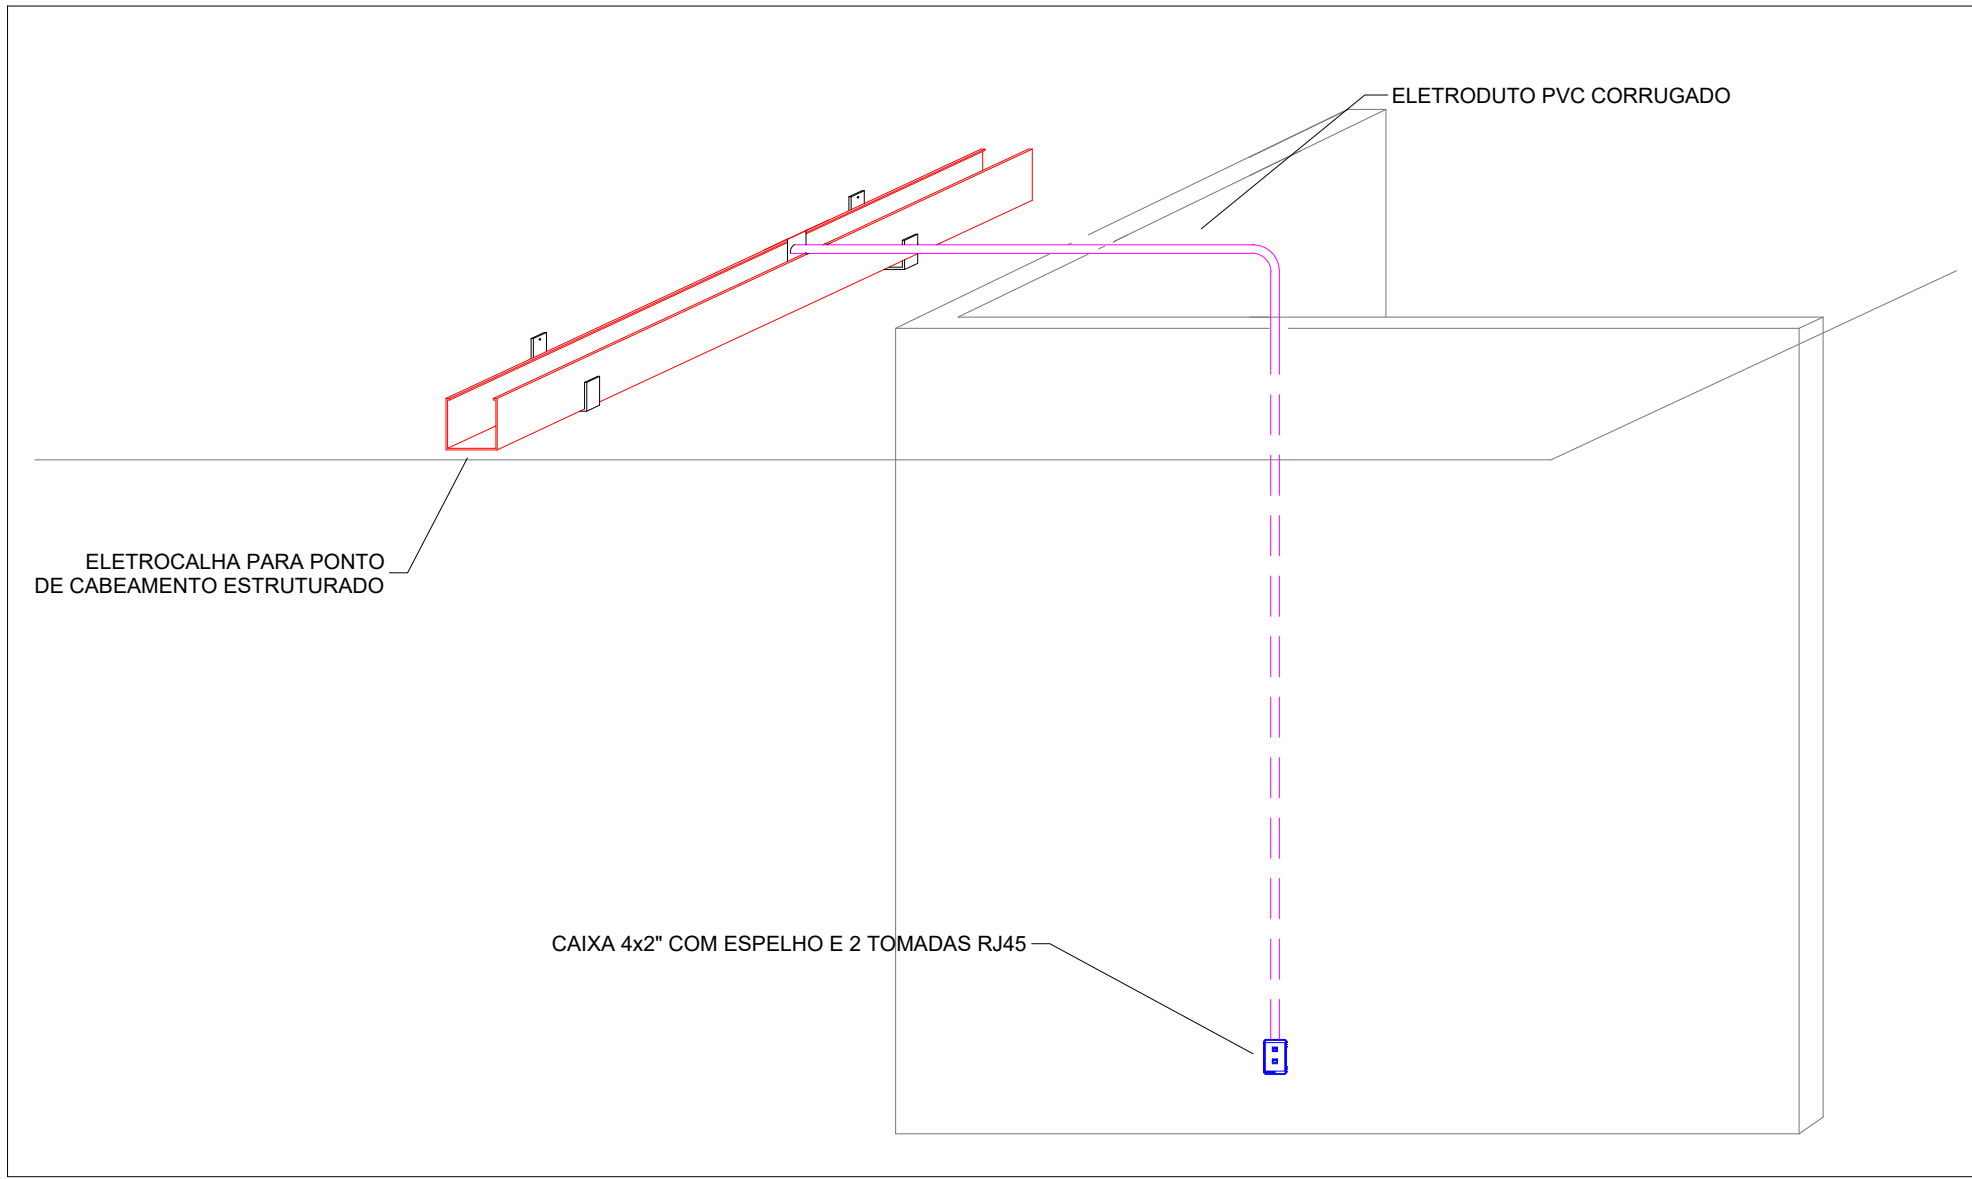


DET. DESCIDAS AO LADO DAS PORTAS  
Sem Escala

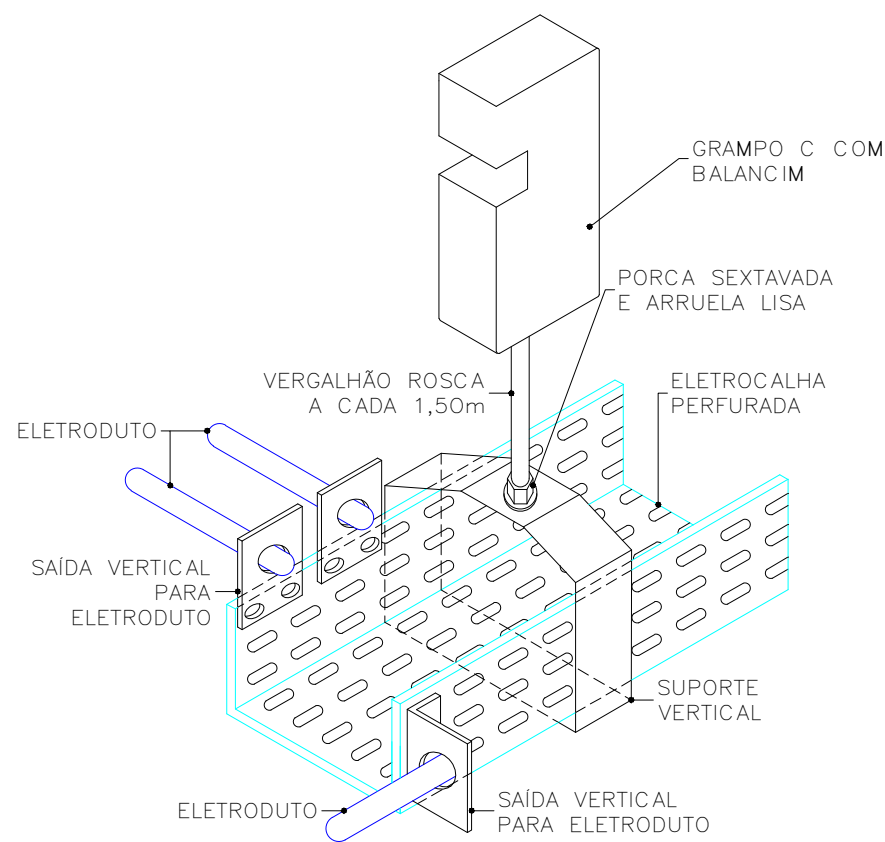

DET. DE SAIDA PARA ELETRODUTO  
Sem Escala

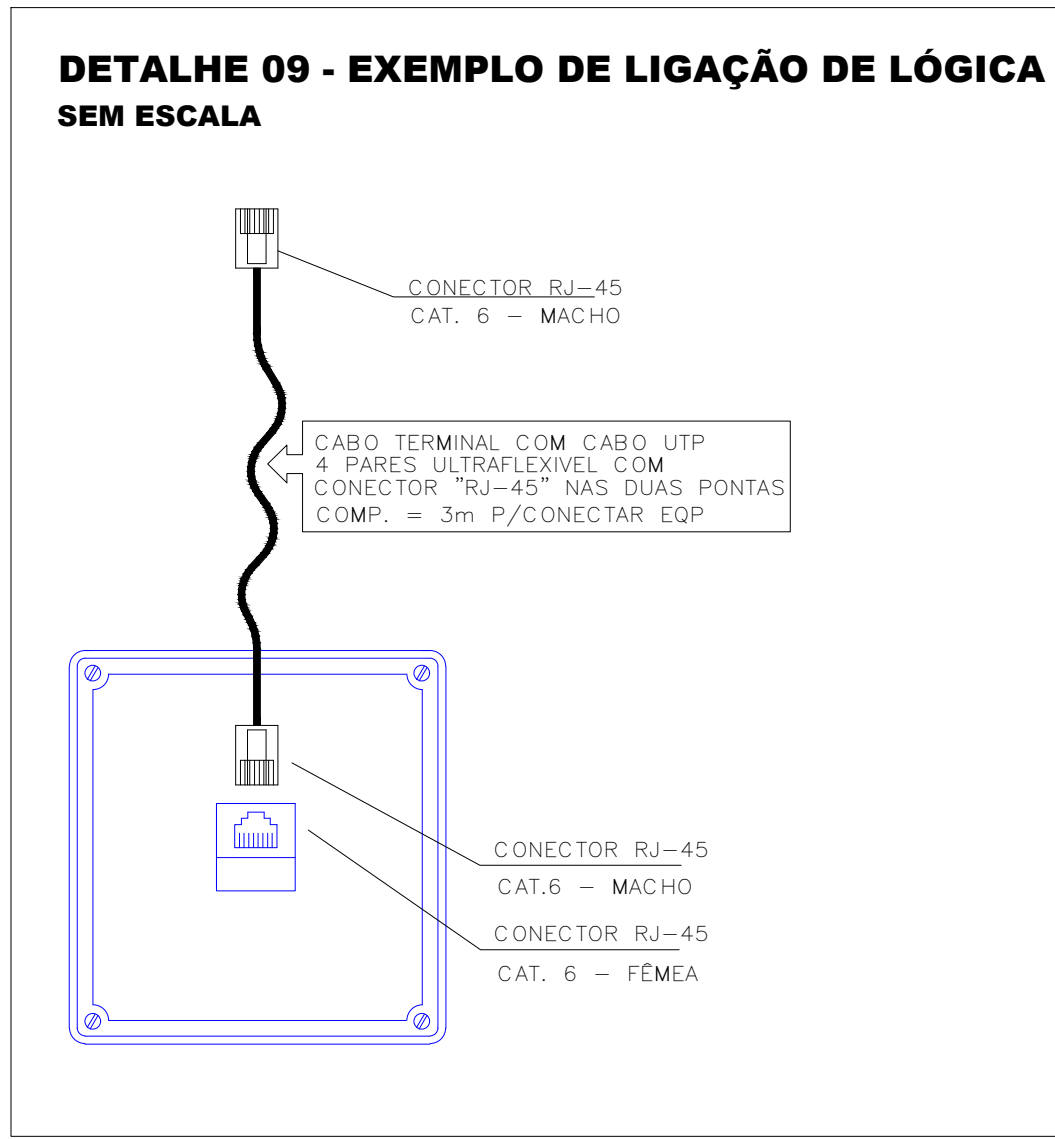


DET. EXEMPLO DE LIGAÇÃO DE LÓGICA  
Sem Escala

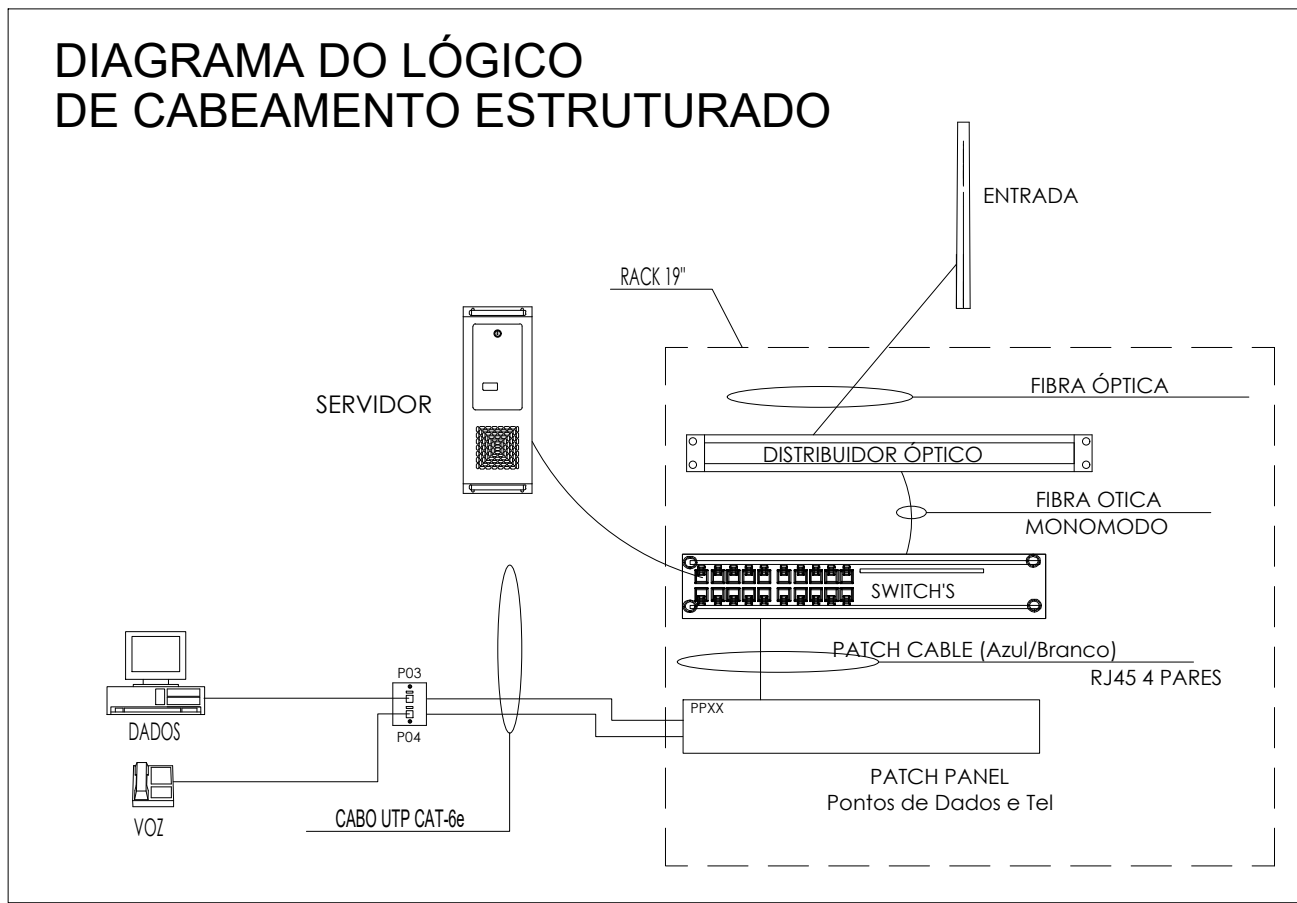


DET. ESQUEMA LÓGICO DO CABEAMENTO (EM BLOCO)  
Sem Escala

LIGAÇÃO DOS CONECTORES		
CMBV		
SEQUÊNCIA DE CORES NO CONECTOR		
COR	BORNE	PAR
BRANCO VERDE (B-V)	1	3
VERDE	2	3
BRANCO LARANJA (B-L)	3	2
AZUL (AZ)	4	1
BRANCO AZUL (B-AZ)	5	1
LARANJA (B-L)	6	2
BRANCO MARROM (B-M)	7	4
MARROM (M)	8	4

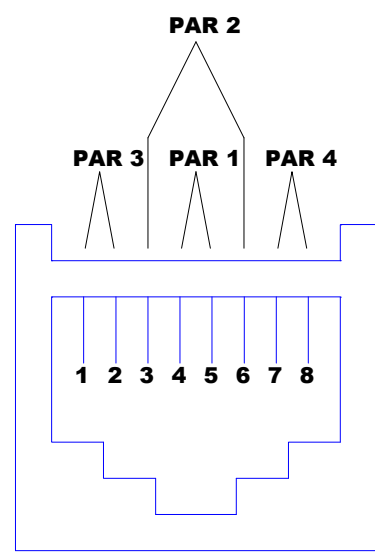

DET. CONECTOR RJ45 - CAT6 - EIA/TIA-568A  
Sem Escala

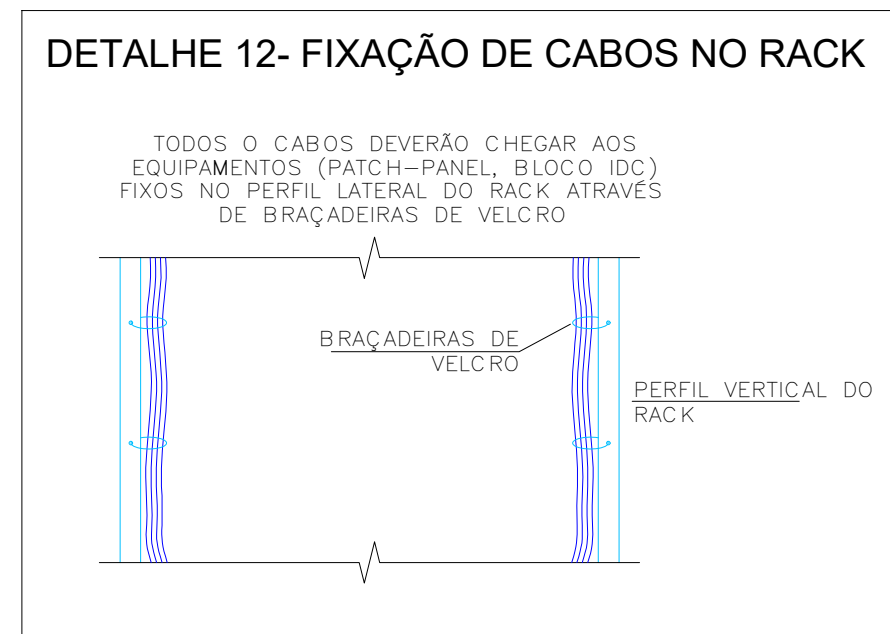

DET. FIXAÇÃO DOS CABOS NO RACK  
Sem Escala

R03				
R02				
R01				
R00	07/01/20	DAAE	AAO	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO

**PROJETOS EXECUTIVOS**  
ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA  
Rua Expedicionários do Brasil, 1448  
Centro - Araraquara - SP  
(16) 3319-8150 | contato@altienharia.com.br

OBRA Centro de Atendimento DAAE			ESCALA Indicada
PROPRIETÁRIO DAAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			VERIF. AAO
LOCAL Av. José Parisi, nº 364, Vila Velosa, Araraquara/SP			ÚLTIMA ALTERAÇÃO
TÍTULO DA FOLHA REDE ESTRUTURADA - DETALHES TÍPICOS			08/01/2020
AUTOR DO PROJ. Eng. Ariel Augusto de Oliveira			FASE EXECUTIVO
RESP. TÉCNICO Eng. Ariel Augusto de Oliveira			REGISTRO CREA/SP 5069235419
DOC. Nº 28027230191480639			ASS.
ARQUIVO 20-01-08_ALTI_DAAE_RDE_R00.DWG			STATUS CONCLUÍDO