



COBERTURA BLOCO 04 – ADMINISTRATIVO
ESCALA 1:100



PLANTA BAIXA BLOCO 04 – ADMINISTRATIVO
ESCALA 1:100

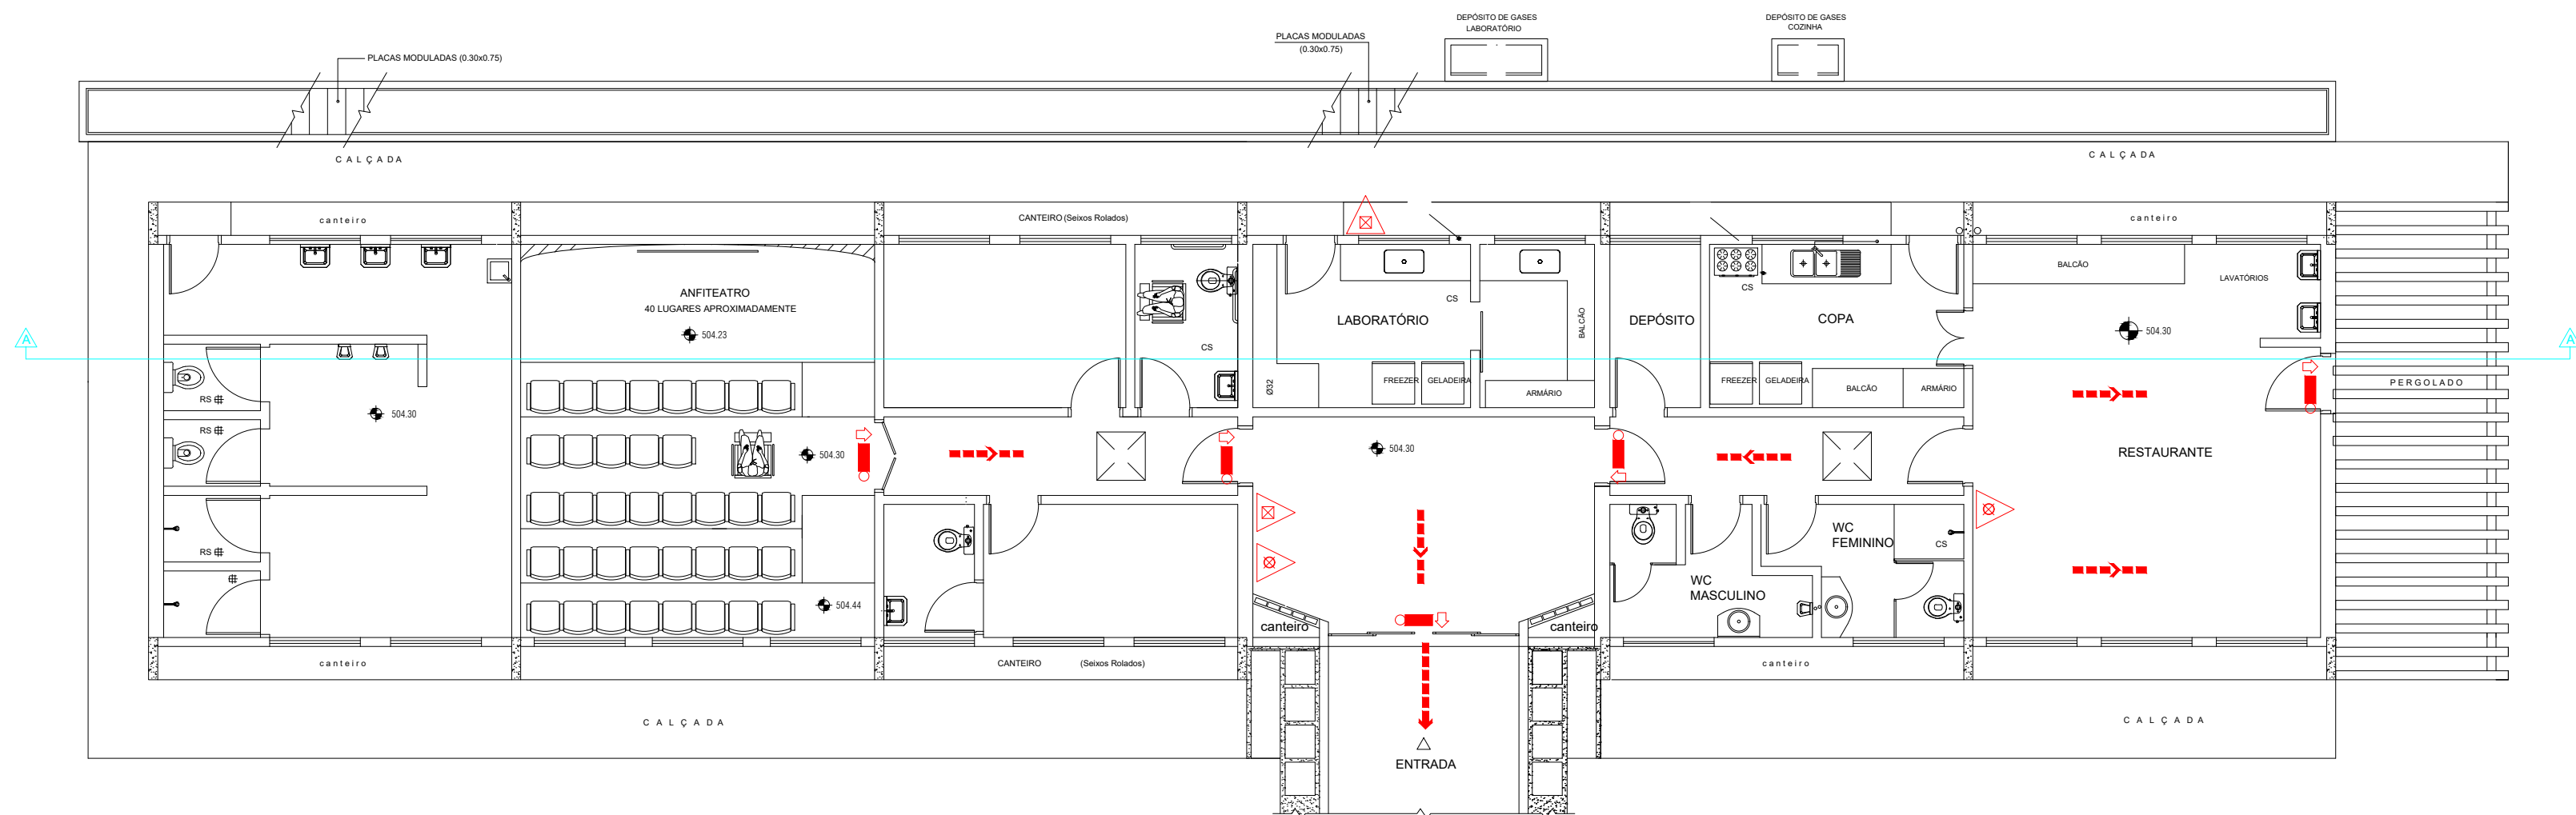

VISTA FRONTAL BLOCO 04 – ADMINISTRATIVO
ESCALA 1:100

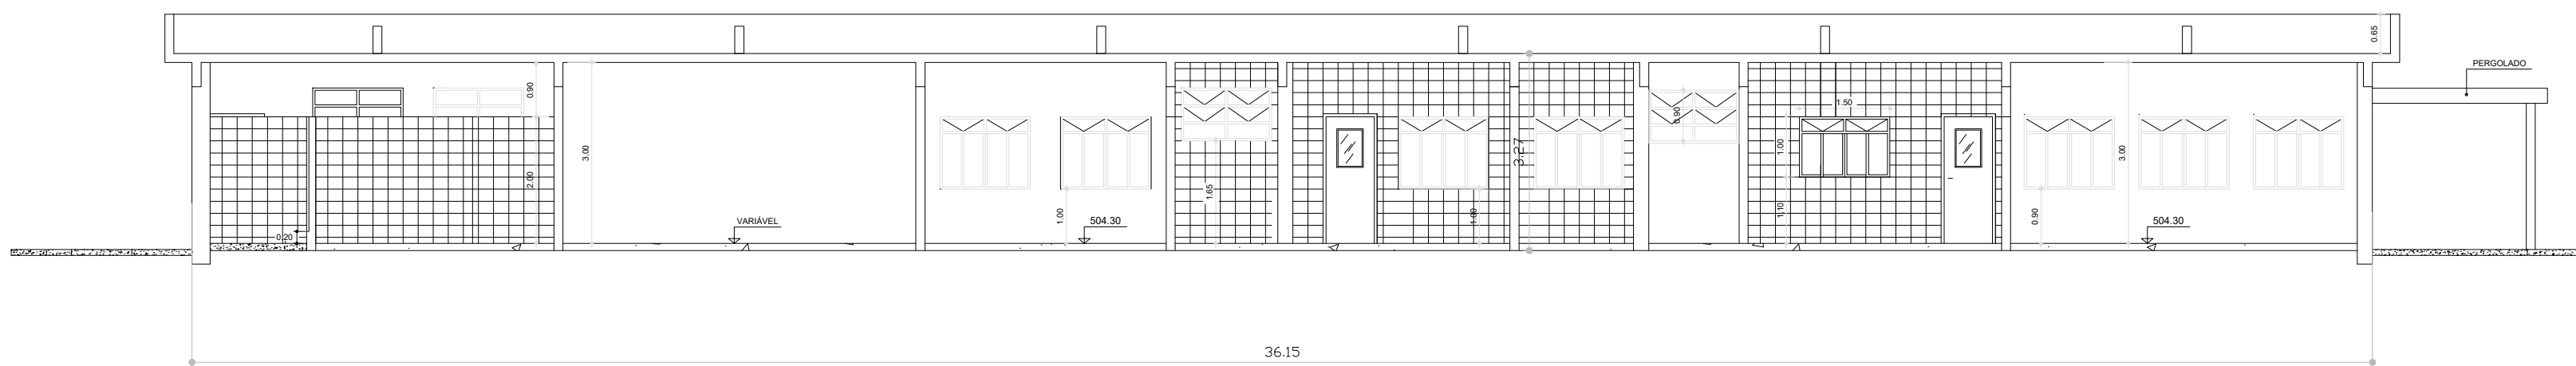

CORTE AA BLOCO 04 – ADMINISTRATIVO
ESCALA 1:100

LEGENDA

- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2); CAPACIDADE 5-B-C
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC; CAPACIDADE 2-A: 20-B: C
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC – CAPACIDADE EXTINTORA 20-B: C
- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA – CAPACIDADE EXTINTORA 2-A
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO SIRIBI
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- ENTRADA PARA O CB COMBATE A INCÊNDIO
- ACESSO DE VIATURA NA ÁREA DE RISCO
- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
- DEPÓSITO DE GLP

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES I.T. Nº 21/2019	OBEDECERÁ A IT- Nº 21/19 - Distribuídos de tal forma que o operador não percorra uma distância superior a 25 metros Tipos de extintores : ÁGUA PRESSURIZADA - 2-A; PÓ QUÍMICO SECO BC - 20B: C CO2 5-B: C
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA I.T. Nº 20/2019	"O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTEÚDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/19 DO CBPMESP"
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA I.T. Nº 18/2019	Central automática com lâmpadas acopladas e Blocos autônomos com projetores NBR 10898/1999
SAÍDA DE EMERGÊNCIA I.T. Nº 11/2019	OBEDECERÁ A IT- Nº 11/2019 - D.E. 56.819/2018
SEGURANÇA ESTRUTURAL I.T. Nº 08/2019	OBEDECERÁ A IT- Nº 08/2019 - D.E. 56.819/2018
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I.T. Nº 41/2019	OBEDECERÁ A IT- Nº 41/19 - D.E. 63.911/2018 As instalações elétricas de baixa tensão da edificação deverão ser inspecionadas visualmente atendendo a IT nº 41/2019

CLASSIFICAÇÃO-DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/2018

GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplo
H	REPARTIÇÃO PÚBLICA	H-4	REPARTIÇÃO PÚBLICA	REPARTIÇÃO PÚBLICA

CARGA DE INCÊNDIO-IT-14/2019

Ocupação	Descrição	Divisão	Carga de Incêndio em MJ/m2
H	REPARTIÇÃO PÚBLICA	H-4	ACIMA DE 450MJ/m2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO


Risco	Carga de Incêndio em MJ/m2
MÉDIO	ACIMA 450MJ/m2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO INSTRUÇÃO TÉCNICA-10/2019


PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
TETO/FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A ou III-A
COBERTURA	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I a III-B

NOTAS GERAIS

- TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO H-4 (classe P1 h<6m) = 30 minutos
 - RESISTÊNCIA AO FOGO DA PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO SEM REVESTIMENTO DE 14 E 19cm = 1,5 HORAS
 - RESISTÊNCIA AO FOGO DA PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE 14cm = 2 HORAS
 - RESISTÊNCIA AO FOGO DA PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE 19cm = 3 HORAS
- II COBERTURA
- A) A COBERTURA NÃO TERÁ FUNÇÃO DE PISO;
B) A COBERTURA NÃO SERÁ USADA COMO ROTA DE FUGA;
C) O COLAPSO ESTRUTURAL DA COBERTURA NÃO COMPROMETERÁ A ESTABILIDADE DAS PAREDES EXTERNAS NEM A ESTRUTURA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
- III "O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTEÚDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019 DO CBPMESP"
- IV "AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO ATENDERÃO AO CONTEÚDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 41/2019 E DEVERÃO PASSAR POR INSPEÇÃO VISUAL"

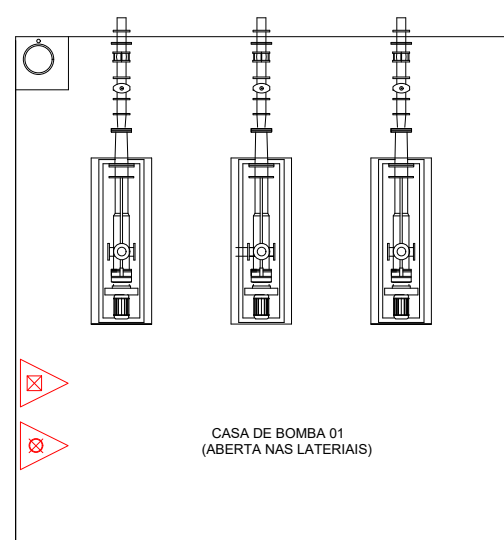

PLANTA BAIXA BLOCOS 02 E 03 – CASA DE BOMBAS
ESCALA 1:100

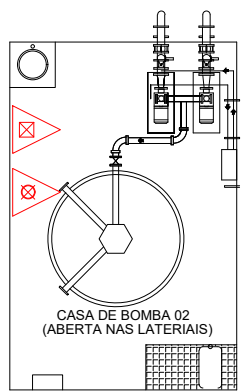

QUADRO DE ÁREAS (m²)	
BLOCO 01 (DESAGUAMENTO E SECAGEM DO LODO)	680,00
BLOCO 02 (CASA DE BOMBA 01)	49,00
BLOCO 03 CASA DE BOMBA 02	10,00
BLOCO 04 (ADM)	317,00
BLOCO 05 (CASA DE COMANDO LAGOA 2)	9,00
BLOCO 06 (CASA DE COMANDO LAGOA 1)	9,00
BLOCO 07 (CENTRO DE COMANDO LAGOA 2)	20,53
BLOCO 08 (CENTRO DE COMANDO LAGOA 1)	20,53
BLOCO 09 (CABINE DE ENERGIA)	98,60
BLOCO 10 (TRATAMENTO PRELIMINAR)	69,00
BLOCO 11 (ESTACIONAMENTO)	81,25
TOTAL CONSTRUÍDO	1.432,91

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	22/11/2022	INICIAL
PEDRO TRAE TE SPERANZA – ENG. CIVIL CREA 5069700946 AV. MAUÁ, 749, CENTRO, ARARAQUARA, F(16) 99225.7154		
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS ETE DAAE ARARAQUARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PLANTA BAIXA E CORTES BLOCOS 02, 03 E 04		
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS		FOLHA INCÊNDIO
PROPRIETÁRIO:	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
LOCAL:	ROD. COMD. JOÃO RIBEIRO DE BARROS, S/N, KM886	
CIDADE:	ARARAQUARA – SP	
ESCALA	DATA	DESENHO
INDICADAS	NOVEMBRO 2022	DANIELLE ALVES

