

- LEGENDA
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2); CAPACIDADE 5-B-C
 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC; CAPACIDADE 2-A; 20-B; C
 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE EXTINTORA 20-B-C
 - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE EXTINTORA 2-A
 - PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
 - PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
 - PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO SIRIBI
 - DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
 - SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
 - ENTRADA PARA O CB COMBATE A INCÊNDIO
 - ACESSO DE VIATURA NA ÁREA DE RISCO
 - CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
 - DEPÓSITO DE GLP

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

| | |
|---|---|
| EXTINTORES I.T. N°21/2019 | OBEDECERÁ A IT- N° 21/19 - Distribuídos de tal forma que o operador não percorra uma distância superior a 25metros Tipos de extintores : ÁGUA PRESSURIZADA - 2-A; PÓ QUÍMICO SECO BC - 20B-C CO2 5-B-C |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA I.T. N°20/2019 | "O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 20/19 DO CBPMESP" |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA I.T. N°18/2019 | Central automática com lâmpadas acopladas e Blocos autônomos com projetores NBR 10898/1999 |
| SAÍDA DE EMERGÊNCIA I.T. N°11/2019 | OBEDECERÁ A IT- N° 11/2019 - D.E. 56.819/2018 |
| SEGURANÇA ESTRUTURAL I.T. N°08/2019 | OBEDECERÁ A IT- N° 08/2019 - D.E. 56.819/2018 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I.T. N°41/2019 | OBEDECERÁ A IT- N° 41/19 - D.E. 63.911/2018 As instalações elétricas de baixa tensão da edificação deverão ser inspecionadas visualmente atendendo a IT n° 41/2019 |

CLASSIFICAÇÃO-DECRETO ESTADUAL N°56.819/2018

| GRUPO | Ocupação | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLO |
|-------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|
| H | REPARTIÇÃO PÚBLICA | H-4 | REPARTIÇÃO PÚBLICA | REPARTIÇÃO PÚBLICA |

CARGA DE INCÊNDIO-IT-14/2019

| Ocupação | DESCRIÇÃO | DIVISÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2 |
|----------|--------------------|---------|----------------------------|
| H | REPARTIÇÃO PÚBLICA | H-4 | ACIMA DE 450MJ/M² |

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO



| RISCO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2 |
|-------|----------------------------|
| MÉDIO | ACIMA 450MJ/M2 |

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO INSTRUÇÃO TÉCNICA-10/2019





| | | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|
| PISO | ACABAMENTO REVESTIMENTO | CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A |
| TETO/FORRO | ACABAMENTO REVESTIMENTO | CLASSE I OU II-A |
| PARDE | ACABAMENTO REVESTIMENTO | CLASSE I, II-A ou III-A |
| COBERTURA | ACABAMENTO REVESTIMENTO | CLASSE I a III-B |

NOTAS GERAIS

- TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO H-4 (classe P1 h<6m) = 30minutos
- RESISTÊNCIA AO FOGO DA PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO SEM REVESTIMENTO DE 14 E 19cm = 1,5 HORAS
- RESISTÊNCIA AO FOGO DA PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE 14cm = 2 HORAS
- RESISTÊNCIA AO FOGO DA PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE 19cm = 3 HORAS
- COBERTURA
- A) A COBERTURA NÃO TERÁ FUNÇÃO DE PISO;
- B) A COBERTURA NÃO SERÁ USADA COMO ROTA DE FUGA;
- C) O COLAPSO ESTRUTURAL DA COBERTURA NÃO COMPROMETERÁ A ESTABILIDADE DAS PAREDES EXTERNAS NEM A ESTRUTURA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
- "O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ O CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 20/2019 DO CBPMESP"
- "AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO ATENDERÃO AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 41/2019 E DEVERÃO PASSAR POR INSPEÇÃO VISUAL"

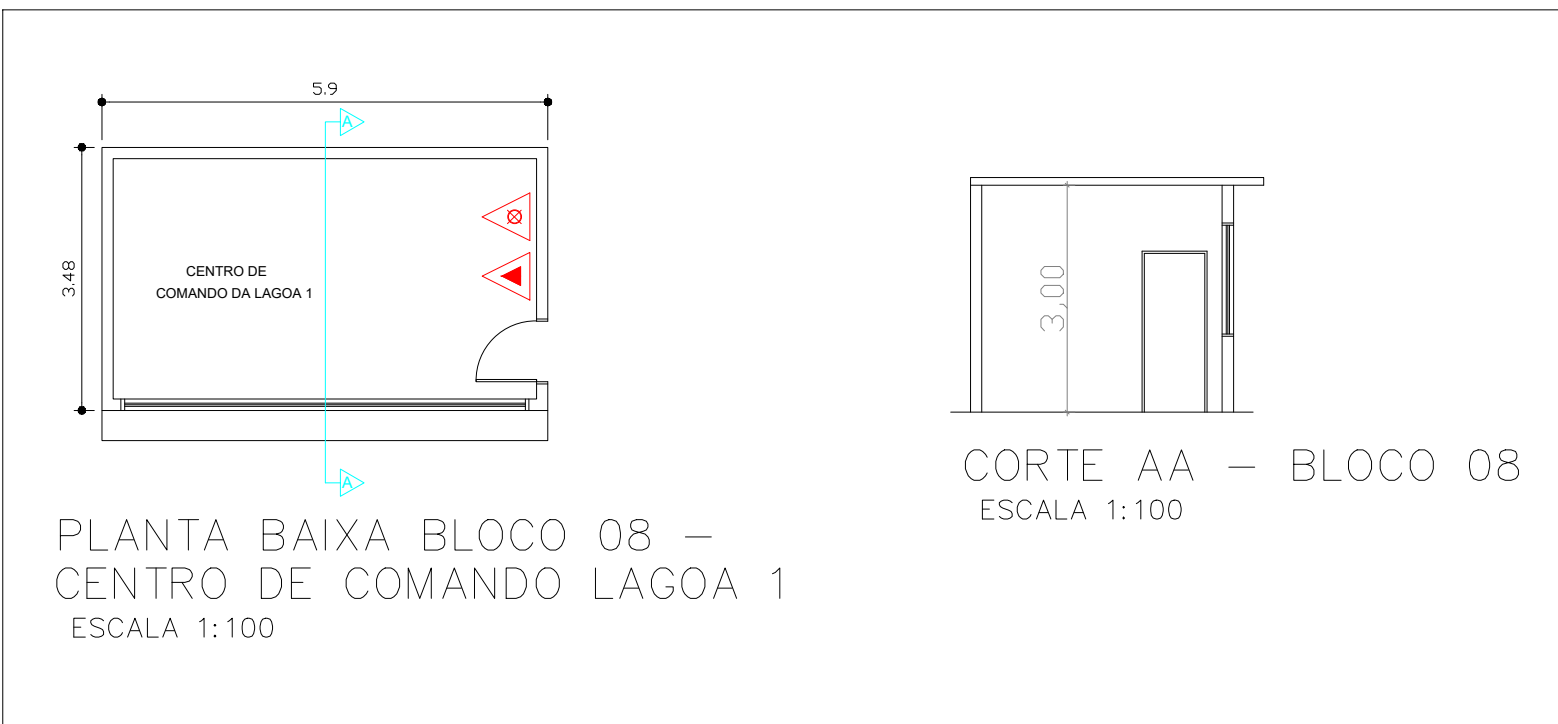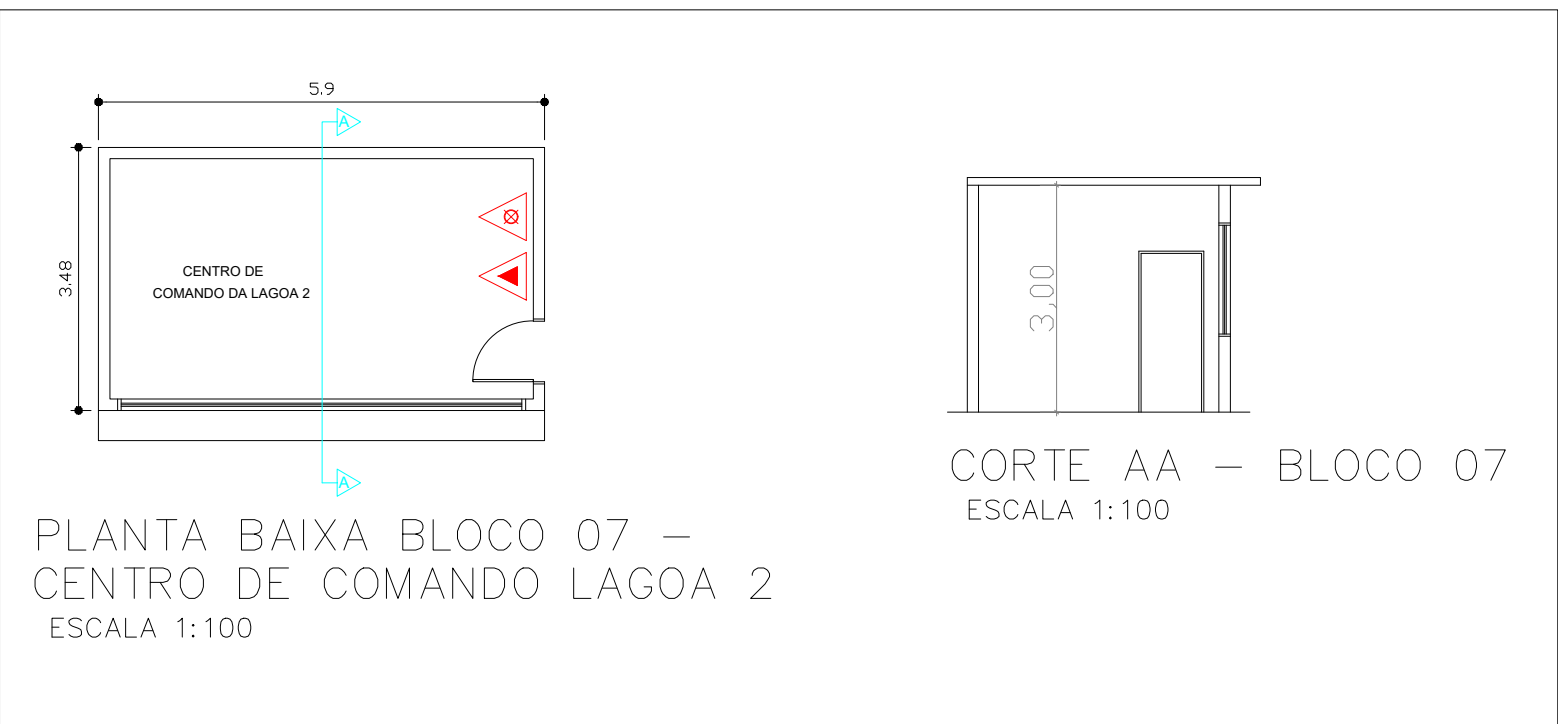

| QUADRO DE ÁREAS (m²) | |
|---|----------|
| BLOCO 01 (DESAGUAMENTO E SECAGEM DO LODO) | 680,00 |
| BLOCO 02 (CASA DE BOMBA 01) | 49,00 |
| BLOCO 03 CASA DE BOMBA 02 | 10,00 |
| BLOCO 04 (ADM) | 317,00 |
| BLOCO 05 (CASA DE COMANDO LAGOA 2) | 9,00 |
| BLOCO 06 (CASA DE COMANDO LAGOA 1) | 9,00 |
| BLOCO 07 (CENTRO DE COMANDO LAGOA 2) | 20,53 |
| BLOCO 08 (CENTRO DE COMANDO LAGOA 1) | 20,53 |
| BLOCO 09 (CABINE DE ENERGIA) | 98,60 |
| BLOCO 10 (TRATAMENTO PRELIMINAR) | 69,00 |
| BLOCO 11 (ESTACIONAMENTO) | 81,25 |
| TOTAL CONSTRUÍDO | 1.432,91 |

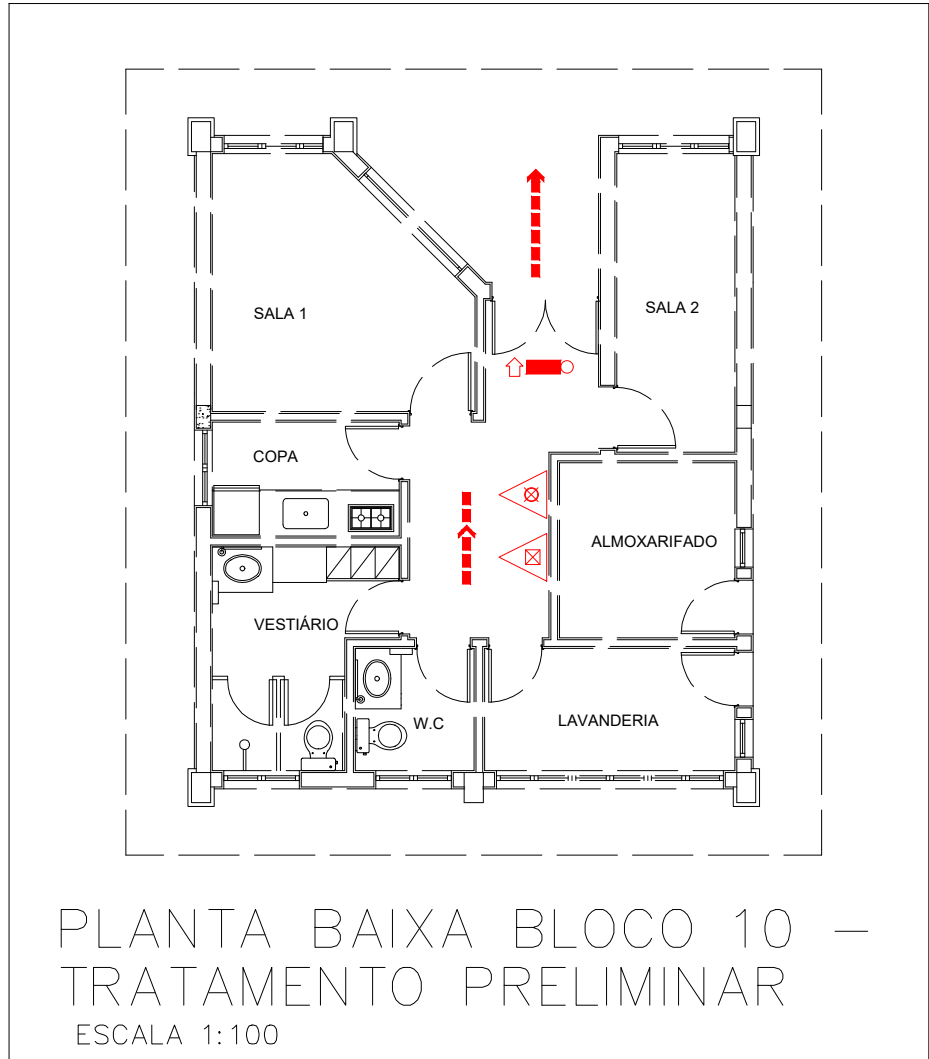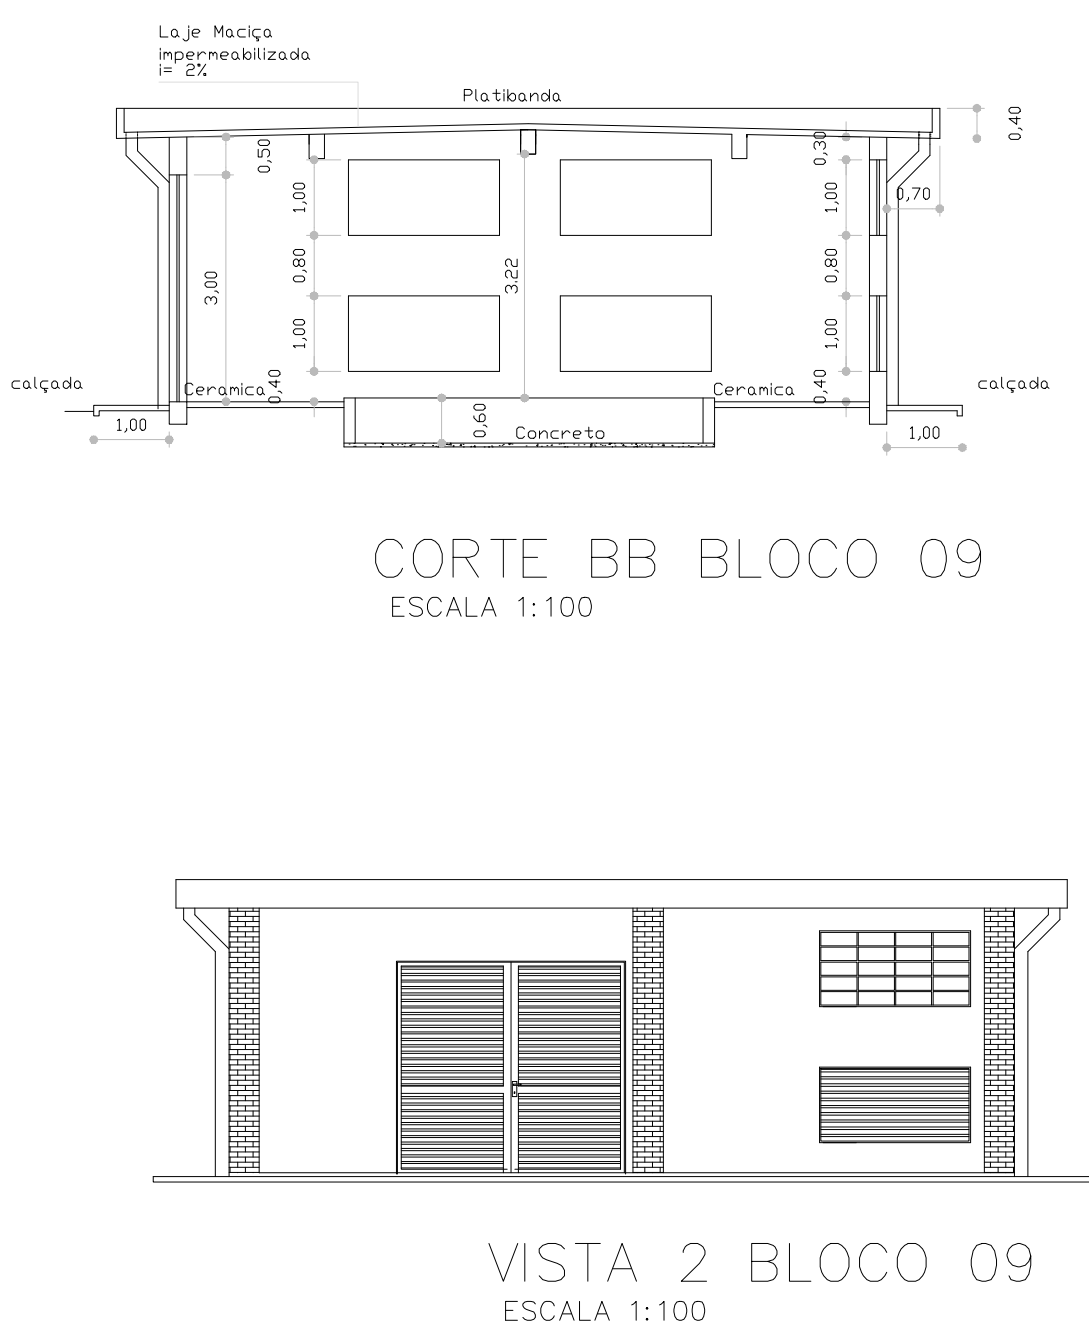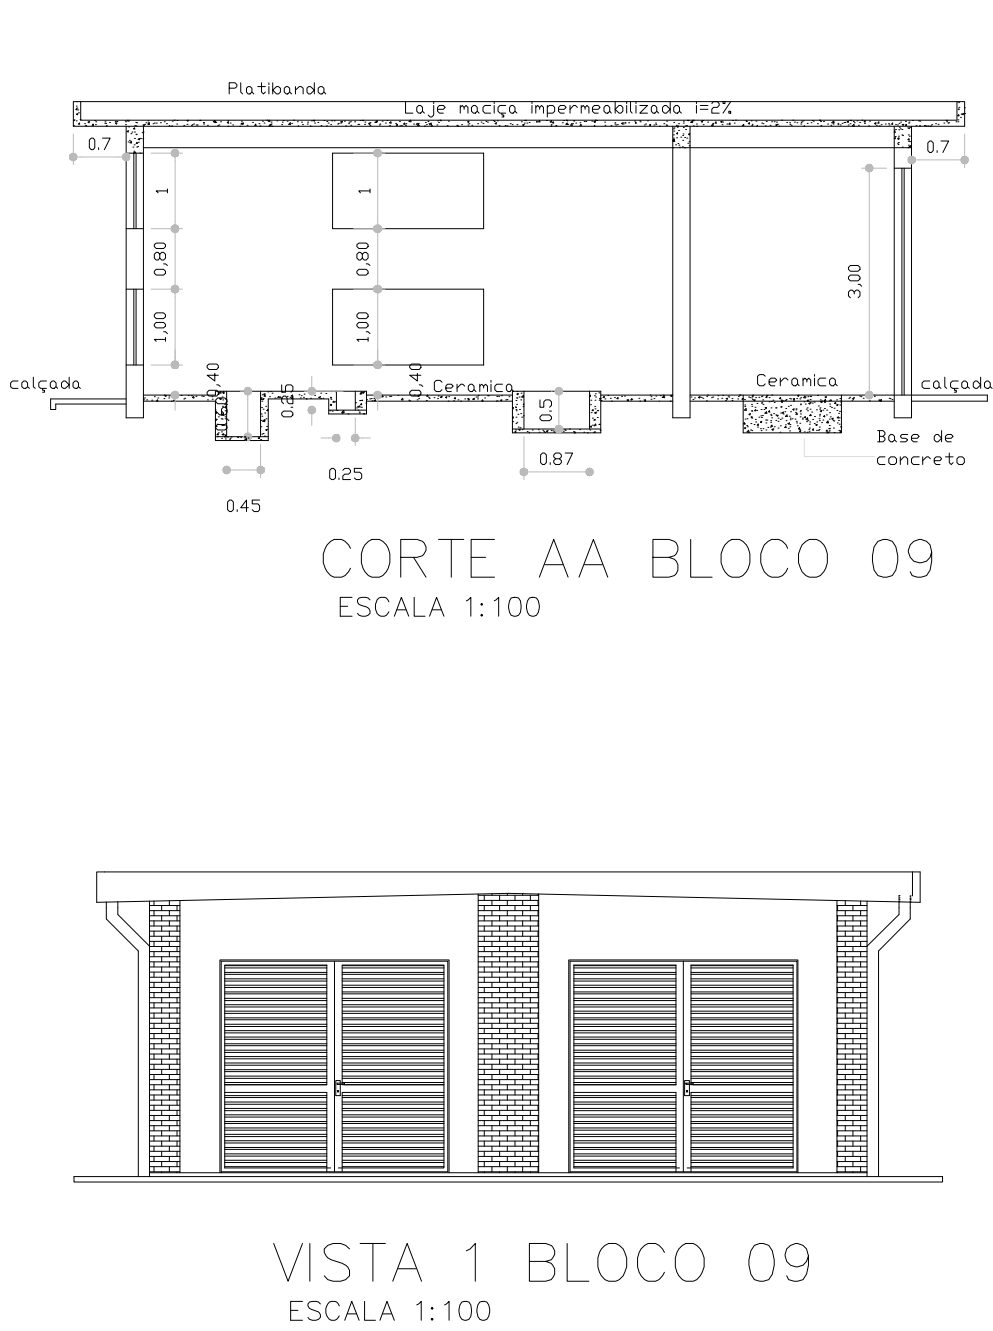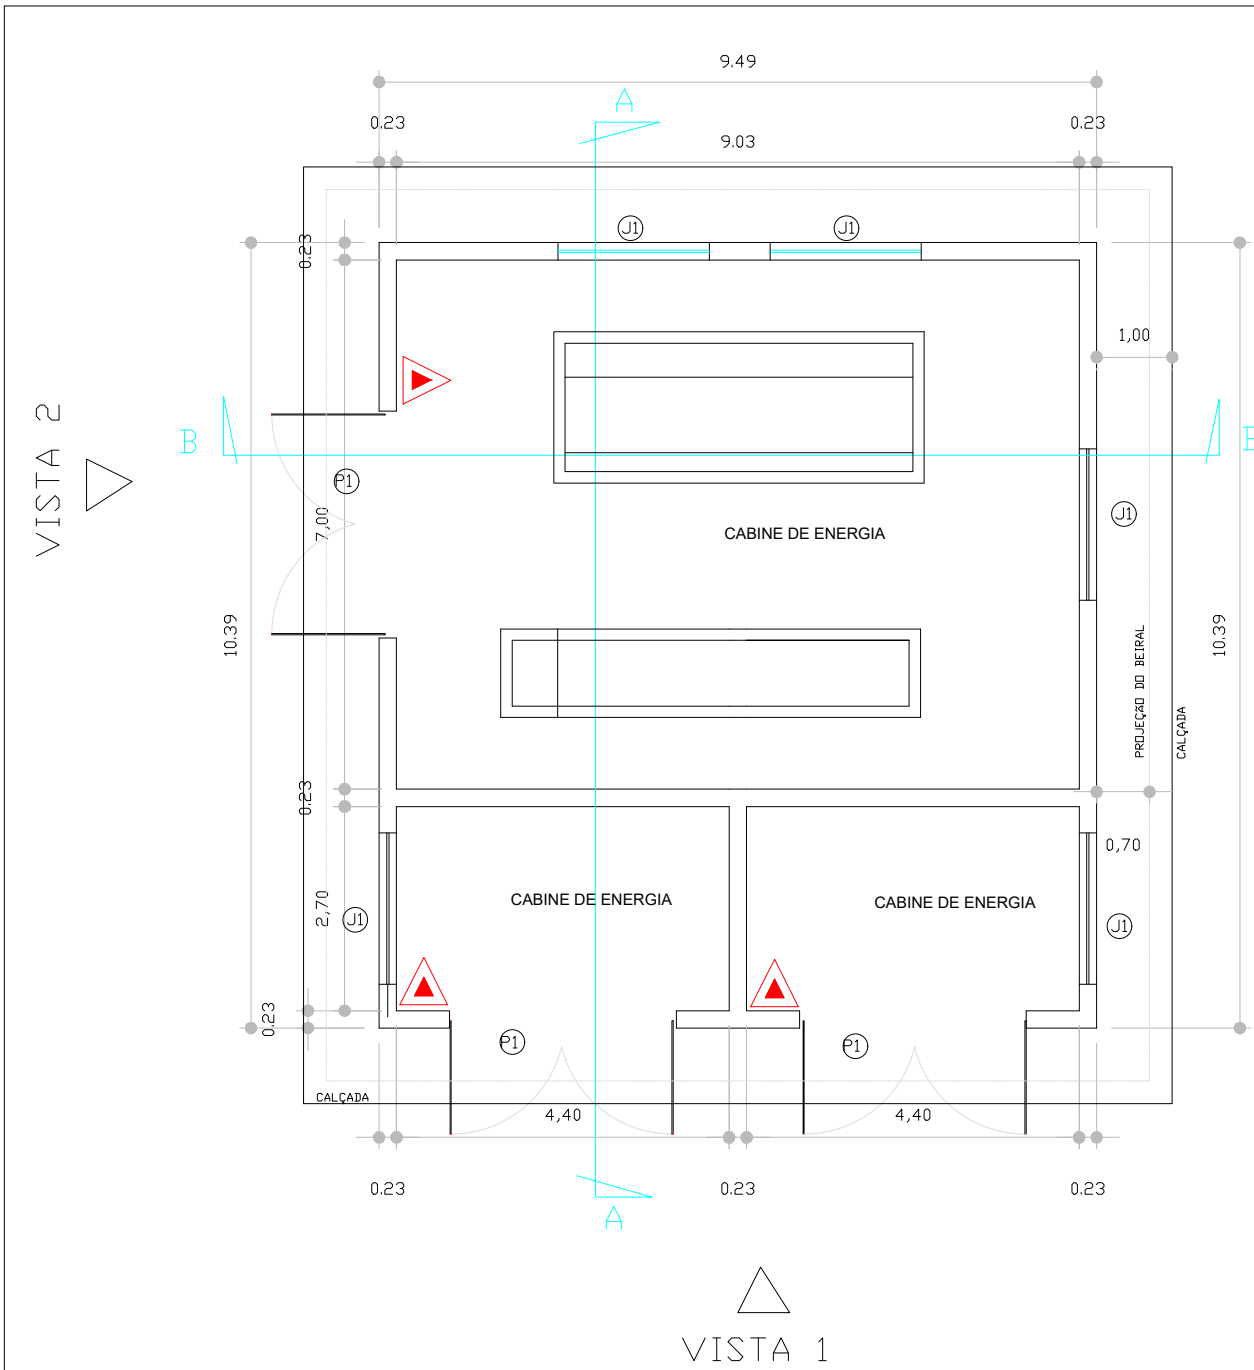

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |
|---------|------------|-----------|
| 00 | 22/11/2022 | INICIAL |
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | | |
| 46 | | |
| 47 | | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | | |
| 62 | | |
| 63 | | |
| 64 | | |
| 65 | | |
| 66 | | |
| 67 | | |
| 68 | | |
| 69 | | |
| 70 | | |
| 71 | | |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | | |
| 77 | | |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | | |
| 89 | | |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | | |
| 99 | | |
| 100 | | |